



LEGENDA ZNAČENÍ	
	OHEBNÉ IZOLOVANÉ POTRUBÍ SONOVAC, S IZOLACÍ Z MINERALNÍ VLNY TR-25mm, DIMENZE 280 mm
	SPÍRO POTRUBÍ DIMENZE 280mm
	PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI
	ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
	PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
	ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU
640 m3h	OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
Pozn.1	DO PROSTUPU UMÍSTIT SPÍRO POTRUBÍ, A PROSTOR MEZI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH A POTRUBÍM UTEŠNIT NÍZKOEXPAZNÍ POLYURETANOVOU PENOU
Pozn.2	FASÁDNÍ KOMBINOVANÁ VÝUSTKA SVISLÁ, VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VZT JEDNOTKY, VČETNĚ OKAPNÍČKY
	SMĚR TOKU VZDUCHU
VZT	LOKÁLNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA, OBJEMOVÝ PRŮTOK V ROZSAHU: 60-850 m3h, ROZMĚRY (VXŠXH): 2000x800x665 mm, POVRCHOVÁ, ÚPRAVA BUK PŘÍRODNÍ, ELEKTRICKÝ PŘÍKON VENTILÁTORŮ MAX. DO 355 W, PŘEDEHŘEV VZDUCHU 900 W, DOHŘEV 600W, OHŘEVU PRO VÝPAR KONDENZÁTU 200 W, PŘIPOJENÍ NA SÍŤ 50Hz/230 V ZASUVKA 16 A, SOUČÁSTÍ JE I ZAKRYTÍ POTRUBÍ
2x prostup Ø300 Vo=200 mm	PROSTUPY REALIZOVÁNY JÁDROVÝM VRTÁNÍM, PRŮMĚR 300mm
	VÝŠKA OSI PROSTUPU NAD ČISTOU PODLAHOU

DETAIL INSTALACE A FASÁDNÍCH PROSTUPŮ

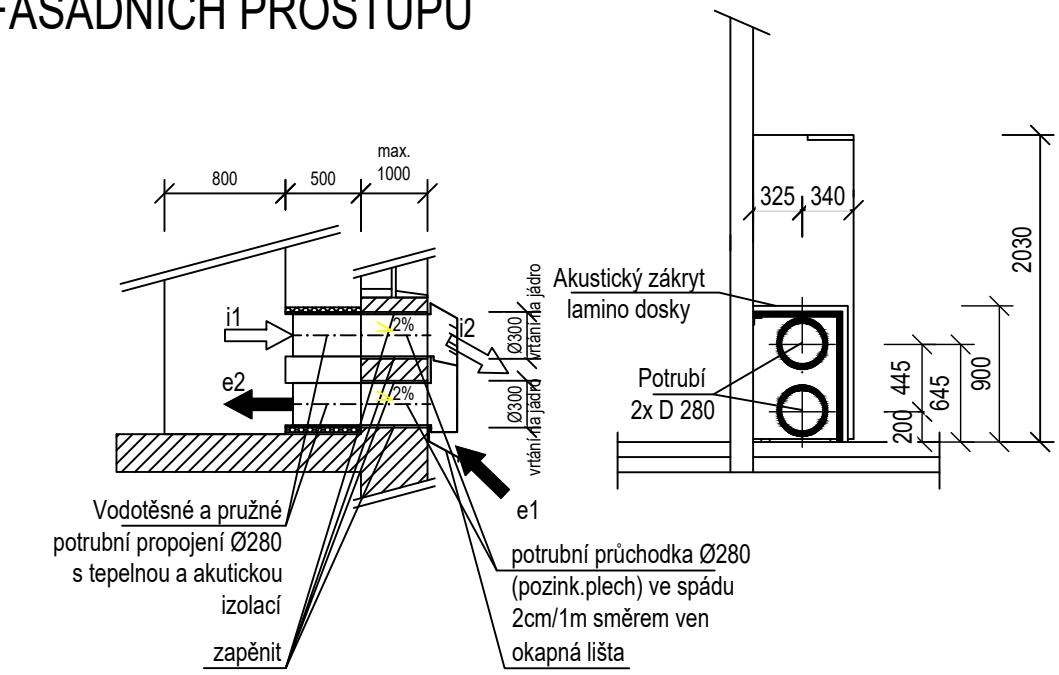


VZT Jednotka

FASÁDNÍ VERTIKÁLNÍ KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA DOPLNIT O OKAPNÍ LIŠTU

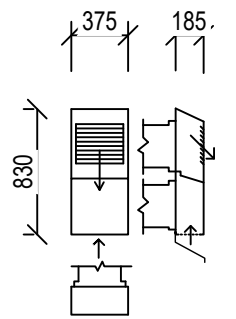

FASÁDNÍ HORIZONTÁLNÍ KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA DOPLNIT O OKAPNÍ LIŠTU



JTSK	±0,000 = vztažena k podlaze 1.NP	© RH-ARCH 2020
------	----------------------------------	----------------

This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or available to any third party without our prior permission in writing.

datum:	změna:	zakresilil:	index:
--------	--------	-------------	--------

	RH-ARCHITEKT s.r.o.		
	Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5 IČO: 72229225, DIČ: CZ7410202096 E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz		
architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing. Norbert Glejdura
kreslil:	Ing. Norbert Glejdura	odp.projektant:	Ing. Norbert Glejdura

akce:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ Trojčlíně 1117/18 150 00, Praha 5 – Košíře	
investor:	Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5	IČO: 00063631
stupeň:	DPS	archivní číslo: RH A-388
měřítko:	1 : 100	formát: 5x2 A4
obsah:	VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS 1.NP	
číslo kopie:		číslo výkresu: D.1.4.2.1