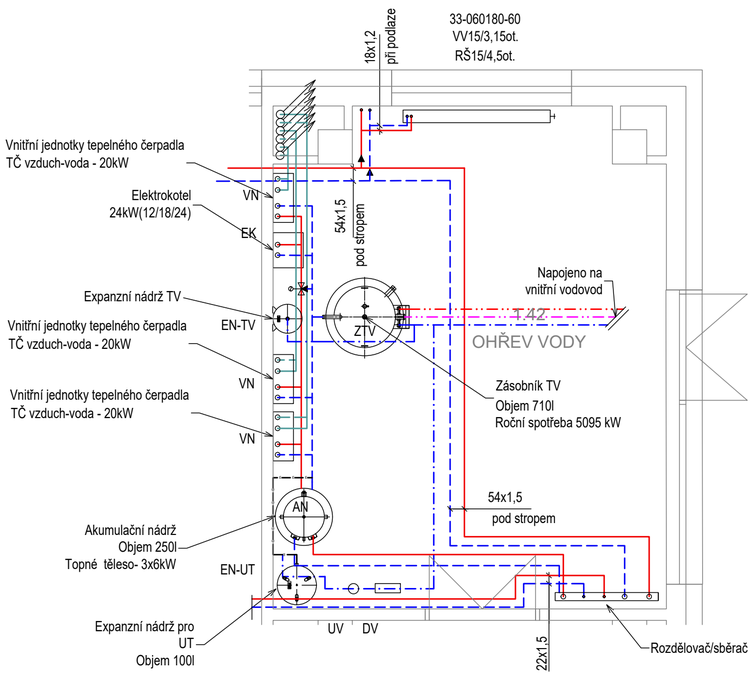


POHLED JIŽNÍ

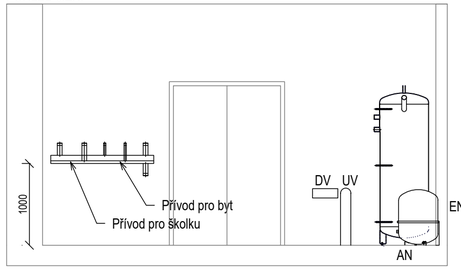


POHLED ZÁPADNÍ

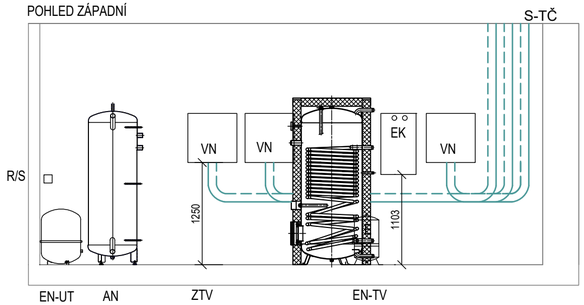


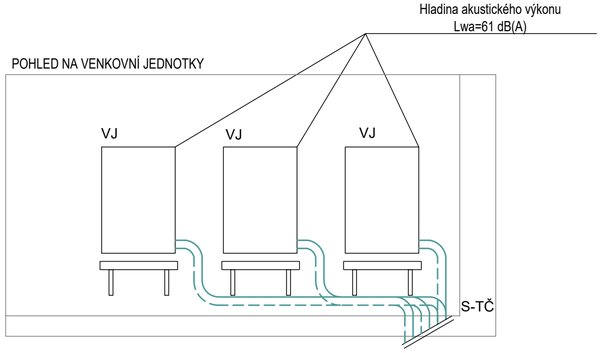


PŮDORYS VENKOVNÍCH JEDNOTEK

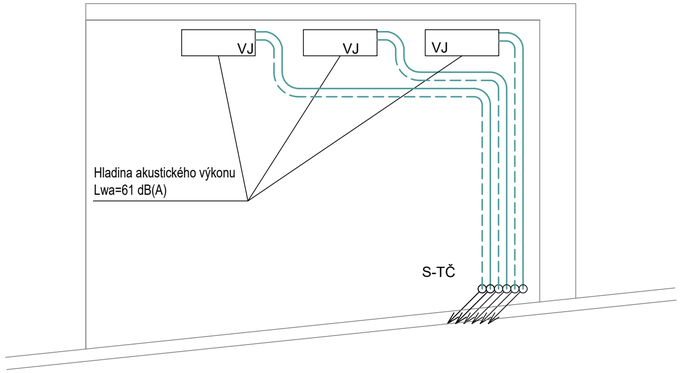


## POZNÁMKY:

- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PD-UK UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A LZE JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM STAVBY ZAMĚNIT, AVŠAK MINIM. ZA MATERIÁLY STEJNÉ KVALITY.
- TEPLOTNÝ SPÁD TOPENÍ: 55/40°C
- PŘI PŘESTUPU POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI CHRÁNIT POTRUBÍ PŘED POŠKOZENÍM OCELOVOU CHRÁNIČKOU
- PŘI INSTALACÍ OTOPNÝCH TELES DODRŽET ODSTUP 200MM OD PODLAHY
- VEŠKERÁ POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 193/2007 SB
- VYREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY JE SOUČÁSTÍ DALŠÍHO STUPNĚ PD-RP (REALIZAČNÍ PROJEKT)
- POTRUBÍ TOP. SOUSTAVY VÉST VE SPÁDU 0,3% OD NEJVYŠŠÍHO BODU OTOPNÉ SOUSTAVY, NA KTERÉM BUDE OSAZEN AUTOMAT. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

# LEGENDA VYTÁPĚNÍ

| | |
|---|---|
| | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY |
| | VRATNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY |
| | EXPANZNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY |
| | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OD VENKOVNÍCH JEDNOTEK (TČ) |
| | VRATNÉ POTRUBÍ OD VENKOVNÍCH JEDNOTEK (TČ) |
| | STUDENÁ VODA |
| | TEPLÁ VODA |
| | CIRKULAČNÍ VODA |
| EK | ELEKTROKOTEL |
| VN | VNITŘNÍ JEDNOTKA |
| EN-TV | EXPANZNÍ NÁDOBA-TV |
| EN-UT | EXPANZNÍ NÁDOBA -UT |
| ZTV | ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY |
| AN | AKUMULUJÍCÍ NÁDŘ- VYROVNÁVACÍ NÁDRŘ |
| UV | ÚPRAVNA VODY |
| VJ | VNIŘNÍ JEDNOTKA |
| | CIRKULAČNÍ ČERPADLO |
| | UZAVÍRACÍ KOHOUT |
| | ZPĚTNÝ VENTIL |
| | TROJCESTNÝ VENTIL |
| | POJISTNÝ VENTIL |
| | FILTR |
| 1.03 | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| 18°C | VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA MÍSTNOSTI |
| VKM 21 1000/ 600 | VÝŠKA OTOPNÉHO TĚLESA (cm) |
| | DÉLKA OTOPNÉHO TĚLESA (cm) |
| | TYP/ HLOUBKA TĚLESA |
| | TYP PŘIPOJENÍ- SPODNÍ STŘEDOVÉ |
| VV15/0,96ot. | VENTILOVÁ VLOŽKA / DN / PŘEDNASTAVENÍ |
| RŠ15/4,5ot. | RADIÁTOROVÉ H ŠROUBENÍ PRO VK OTOPNÁ TĚLESA,REGULAČNÍ ZÁVIT 3/4", M24 / DN / ŘEDNASTAVENÍ |
| K10A124050-00M | ŽEBŘÍKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO |
| 4<br>18x1,2 | OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ<br>DIMENZE |


RH-ARCHITEKTI s.r.o.
Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5
IČO: 72229225, DIČ: CZ7410202096
E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz


| | | | |
|---|---|---|---|
| architekt: | RH-ARCH | kontroloval: | Ing. Norbert Glejdura |
| kreslil: | Ing. Norbert Glejdura | odp.projektant: | Ing. Norbert Glejdura |
| | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| akce: | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ<br>Trojdílná 1117/18<br>150 00, Praha 5 – Košíře | | | | |
| investor: | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 | | | | IČO:00063631 |
| stupeň: | DPS | archivní číslo | RH A-388 | archivní index: | DSP STST-02 |
| měřítko: | 1 : 50 | formát: | 5x2 A4 | datum: | 05.2021 |
| obsah: | VYTÁPĚNÍ - TECHNICKÁ MÍSTNOST | | | | |
| číslo kopie: | | | | označení: | D.1.4.3.5 |