


PŮDORYS - ELEKTROROZVODY SVĚTLNÝCH A ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ

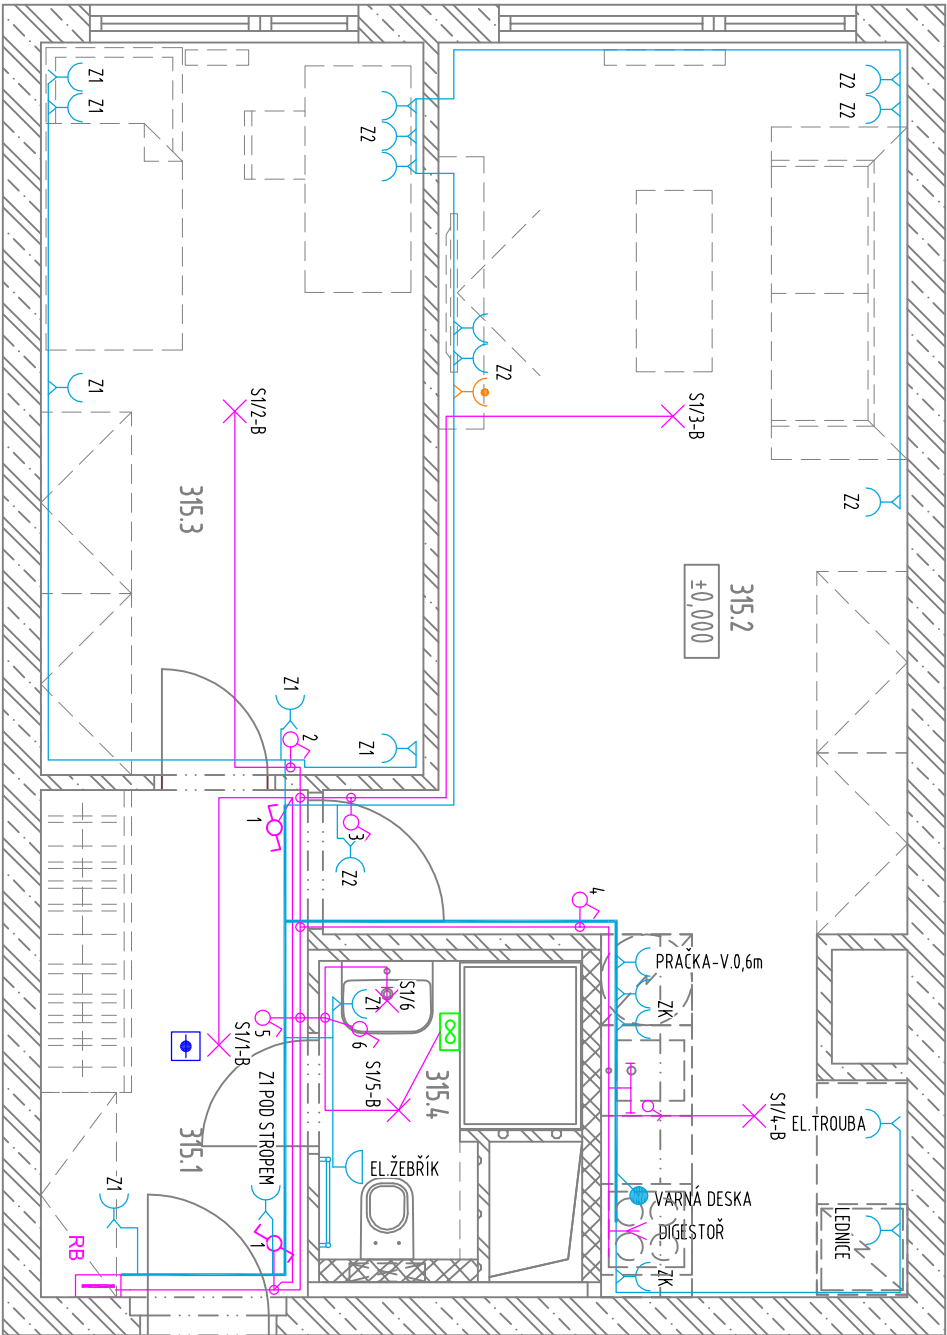

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ČÍSLO SKLADBY Z TABULKY ÚPRAV POUČEŮ				POZNÁMKA	
					PODLAHA	STŘOP	PODHELD	STĚNY		OBKLAD
315.1	CHODBA	2,33	2,55	PVC	P2	DU2		DU1, DU2	-	vč. obvodových PVC lišt
315.2	OBÝVACÍ POKOJ + KK	12,50	2,55	PVC	P1	DU2		DU1, DU2	DU5	vč. obvodových PVC lišt
315.3	POKOJ	13,29	2,55	PVC	P1	DU2		DU1, DU2	-	vč. obvodových PVC lišt
315.4	KOUPELNA + WC	3,30	2,4	DLAŽBA	KD1	-		PK1	DU1, DU2	DU3, DU4

LEGENDA

	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x1,5 UL. POD OMÍTKOU
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 5
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 6
	STROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA vč. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	VÝVOD NA STĚNU PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA vč. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	SVÍTLIDLO S VYPÍNAČEM - POD HORNÍMÁ SKŘÍNKAMA KUCHLANKY
	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x2,5 mm² UL. POD OMÍTKOU
	JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50Hz, 16A se svodičem přepětí a tříd
	JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50Hz, 16A, IP20
	JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V/50Hz, 16A, IP44
	VENTILÁTOR - DODÁVKA VZT, OVLÁDANÝ VYP. č. 6 A 7, POD VYPÍNAČÍ DOBĚHOVÉ RELÉ
	AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE

SEZNAM REVIZÍ

1.	
----	--

Elektroinstalace dle ČSN 33 2130
Pospojování dle ČSN 33 2000-7-701

Rozvodná soustava : 3NPE Ac 50Hz 3x230/400V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální

POZNÁMKA

1.	JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTČNÉHO STAVU
2.	UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JE ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE

AE 508/2019

AKCE			P H A		
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY 15					
Zahradničkova 1123/12, Praha 5 – Košře					
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.		Č.ZAK.	849	
	Centra a.s., Pízeňská 3185/5b, 15000 Praha 5		STUPEŇ	DPS	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.		MĚŘITKO	1:50	
ODP. PROJEKTANT	Gobčíkova 15, Praha 8, 182 00		DATUM	03/2019	
	Ing. Arch. O. Gattermayer		FORMAT	2x44	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka		OBJEKT	SO-01	
VYPRACOVAL	Eliška Hezínová		D.1.4e EL. SILNOPROUD		
VÝKRES			Č.v./Č.REV.		
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD			02		