

CIRKULAČNÍ
DIGESTOŘ

PŘÍPRAVA PRO
MYČKU


PODHLIED SDK 1x12,5 mm
SV. 2500

P4

VZT

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH
KOMÍN. SOPOUCH DLE ARCHIVNÍ
DOKUMENTACE

PODHLIED SDK 1x12,5 mm SV. 2500

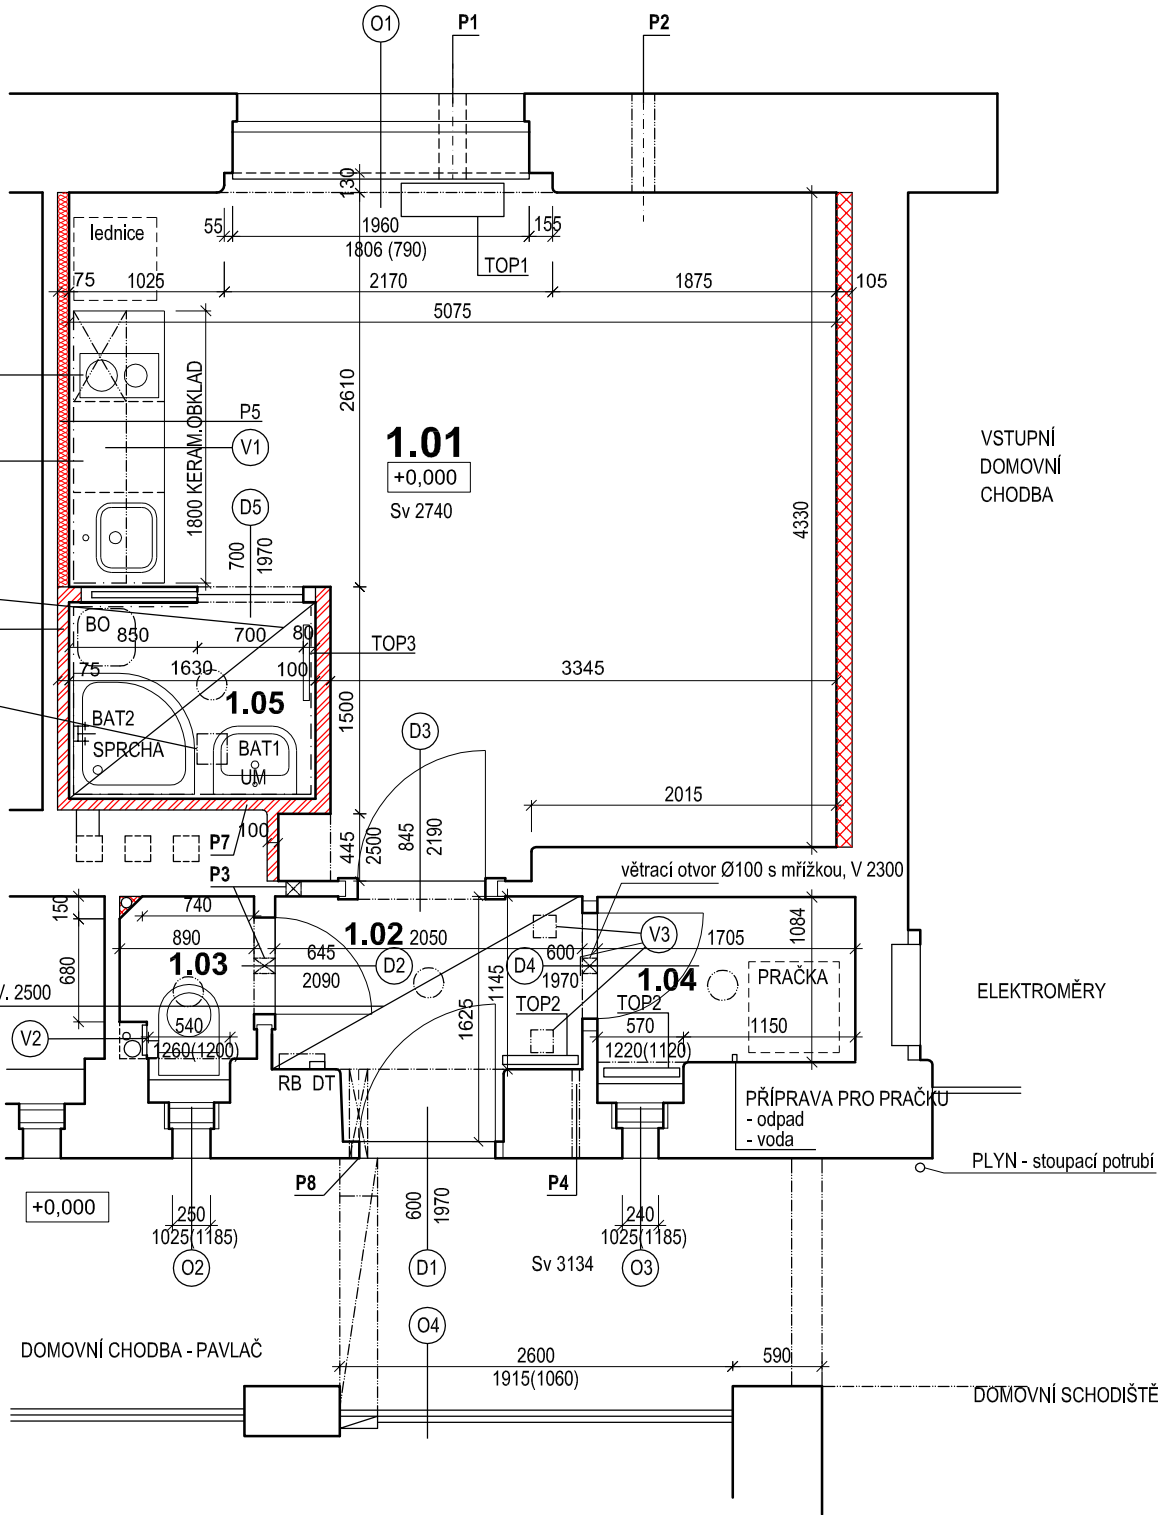

VÝPISY SKLADEB PODLAH

S1 SKLADBA PODLAHY - PVC/VINYL	
- PVC VINYLOVÁ PODLAHOVINA V ROLI	1,5 mm
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO	
- PŘÍPRAVA POVRCHU, STĚRKOVÁNÍ SPAR	
- 2x10 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA +10 mm DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (2E31 FERMACEL)	30 mm
- VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÝ LEHKÝ PODSYP REF. FERMACEL	cca 50 mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE	
- STABILIZOVANÝ POLYSTYREN EPS100	100 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	

S2 SKLADBA PODLAHY - KERAMICKÁ PODLAHA	
- KERAMICKÁ DLAŽBA	9 MM
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO	2 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SE SYSTÉMEM NAPOJENÍ NA STĚNY	
- 2x10 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA +10 mm DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (2E31 FERMACEL)	30 mm
- VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÝ LEHKÝ PODSYP REF. FERMACEL	cca 50 mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE	
- STABILIZOVANÝ POLYSTYREN EPS100	100 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	

S3 SKLADBA PODLAHY - KERAMICKÁ PODLAHA	
- KERAMICKÁ DLAŽBA	9 MM
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO	2 MM
- 2x10 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA +10 mm DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (2E31 FERMACEL)	30 mm
- VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÝ LEHKÝ PODSYP REF. FERMACEL	cca 50 mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE	
- STABILIZOVANÝ POLYSTYREN EPS100	100 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	

PODHLIED: V MÍSTNOSTECH 01 BUDE NOVÝ SDK PODHLIED MÍSTO STÁVAJÍCÍHO OMÍTNUTÉHO. OMÍTKA BUDE ODSTRANĚNA, PRKENNÉ PODBITÍ BUDE ZKONTROLOVÁNO, BUDE PROVEDENA VIZUÁLNÍ KONTROLA STAVU STROPNÍCH TRÁMŮ. POD PODBITÍ BUDE REALIZOVÁN SDK PODHLIED NA KOVOVÉM JEDNOÚROVŇOVÉM ROŠTU.

- STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ PODBITÍ	15 MM
- IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA	40 MM
- PAROTĚSNÁ FOLIE	
- 1 X 15 MM RED SÁDROKARTONOVÁ DESKA	15 MM

POZNÁMKA

- OBKLAD WC PROVÉST DO VÝŠE PARAPETU 1100 mm NAD PODLAHU
- OBKLAD KUCHYŇSKÉHO KOUTU PROVÁDĚT AŽ PO OSAZENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY
- INSTALACE VODY, KANALIZACE A PLYNU VEDENÉ VE ZDIVU BUDOU MAX. VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ PROSTUPY A DRÁŽKY
- OMÍTKY NA STĚNÁCH, KTERÉ BUDOU OBLOŽENY AKUSTICKÝM OBKLADEM BUDOU VYSRAVENY JÁDROVOU OMÍTKOU
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA SDK PODHLEDECH BUDE ZKONTROLOVÁN STAV STROPNÍCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ
- OMÍTKY NA STĚNÁCH A STROPECH BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PONECHÁNY. ODSTRANĚNY BUDOU JEN NESOUDRUŽNÉ ČÁSTI OBJEVENÉ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
- VEŠKERÉ MALBY BUDOU ODSTRANĚNY, VYŠKRÁBÁNY

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDYD DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ, EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ KZUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

LEGENDA


	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY jednoduše opláštěné, minerální izolace kovová konstrukce, v koupelně impregnovaná deska
	SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA dvojité opláštěna kovová konstrukce, šířka 75 mm, tepelná izolace
	ZATEPLOVACÍ PŘEDSTĚNA MULTIPOR lehká malta Multipor, síťovina, vápenný štuk

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM	UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 450
SPRCHA	SPRCH. VANIČKA 800 x 800 SE SKLENĚNOU ROHOVOU ZÁSTĚNOU
WC	WC KOMBI MISA 620 mm
BAT1	BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ
BAT2	BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ, SET SE SPRCHOVOU TYČÍ
BO	EL. BOJLER 50 l, SVISLÁ MONTÁŽ
TOP1	PLYNOVÉ PŘÍMOTOPNÉ TOPIDLO vč. KOMPL. SESTAVY VÝDECHU PŘES ZEď
TOP2	ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPNÉ TOPIDLO 500W SE ZABUDOVANÝM TERMOSTATEM
TOP3	KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍČEK 500 x 1630
RB	ROZVADĚČ BYTOVÝ
DT	DOMÁCÍ TELEFON

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

P1	PRŮCHOD STĚNOU POD OKNEM Ø175 MM, VE VÝŠCE DLE VYBRANÉHO TYPU TOPIDLA A KOMPLETNÍ SESTAVA VÝDECHU PRO PLYNOVÉ TOPIDLO L=800 MM
P2	PŘÍVOD VZDUCHU S AKUSTICKÝM TLUMENÍM Ø160 mm, VÝŠKA 2000 mm
P3	PRŮCHOD PŘÍČKOU Ø 100 mm PRO ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC , OTVOR BUDE VYVRTÁN V. 2700 mm
P4	PLYN - PRŮCHOD STĚNOU POD STROPEM Ø75 MM, CHRÁNIČKA DN50
P5	VÝZTUHA PRO ZAVĚŠENÍ EL. BOJLERU
P6	VÝZTUHA PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH DVÍŘEK, NAPŘ. 2 x PRKNO 150 mm
P7	RÁM PRO ZAVĚŠENÍ UMYVADLA
P8	PRŮRAZ Ø 120 mm PRO ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC , OTVOR BUDE VYVRTÁN V. 2700 mm

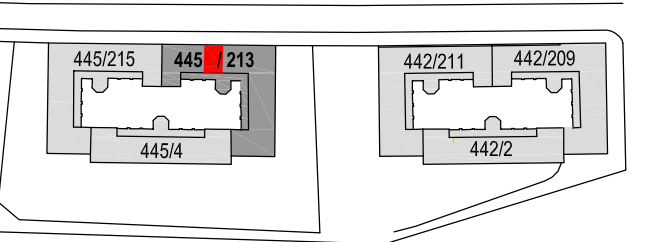

PLZEŇSKÁ 445/213 PRAHA 5 KOŠÍŘE
BYT č. 17/4 1.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5**
ZASTOUPEN: **CENTRA A.S., NA ZATLANCE 1350/13, PRAHA 5**

GENERÁLNÍ
PROJEKTANT: Ing.arch. **FRYDECKÝ VÁCLAV**
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT
DÍLČÍ ČÁSTI: Ing.arch. **FRYDECKÝ VÁCLAV**
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

ČÁST: **JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT**

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.03

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA	SOKL	STĚNY	STROP	POZN.
2.01	OBÝVACÍ POKOJ	19,75	PVC	S1	PVC lišta pro nalepení Linolea	vyspravení - omítka sádrovápenná, přeštukování sádrovou stěrkou, nátěr bílý	SDK podhled 1x15mm RED, nátěr bílý Sv. 2740 mm
2.02	PŘEDSÍŇ	2,99	KERAM. DLAŽBA B 300x300	S3	keramický pásek v.100 mm	vyspravení - omítka sádrovápenná, přeštukování sádrovou stěrkou, nátěr bílý	stáv. omítka + SDK podhled 1x12,5mm, nátěr bílý Sv. 2500 mm
2.03	WC	1,00	KERAM. DLAŽBA A 300x300	S2	v rámci obkladu stěn	Keramický obklad / vyspravení omítky, přeštukování sádr. st., nátěr bílý	stáv. omítka, oprava, nátěr bílý
2.04	KOMORA	1,93	KERAM. DLAŽBA B 300x300	S2	keramický pásek v.100 mm	vyspravení - omítka sádrovápenná, přeštukování sádrovou stěrkou, nátěr bílý	stáv. omítka, vyspravení, přeštukování sádrovou stěrkou, nátěr bílý
2.05	KOUPELNA	2,15	KERAM. DLAŽBA A 150x150	S2	v rámci obkladu stěn	Keramický obklad / vyspravení omítky, přeštukování sádr. st., nátěr bílý	SDK podhled 1x15mm RED + podhled SDK do vlhkého prostředí 1x12,5 nátěr bílý Sv. 2600 mm
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		27,82					