



# VZT zař. č.1.01

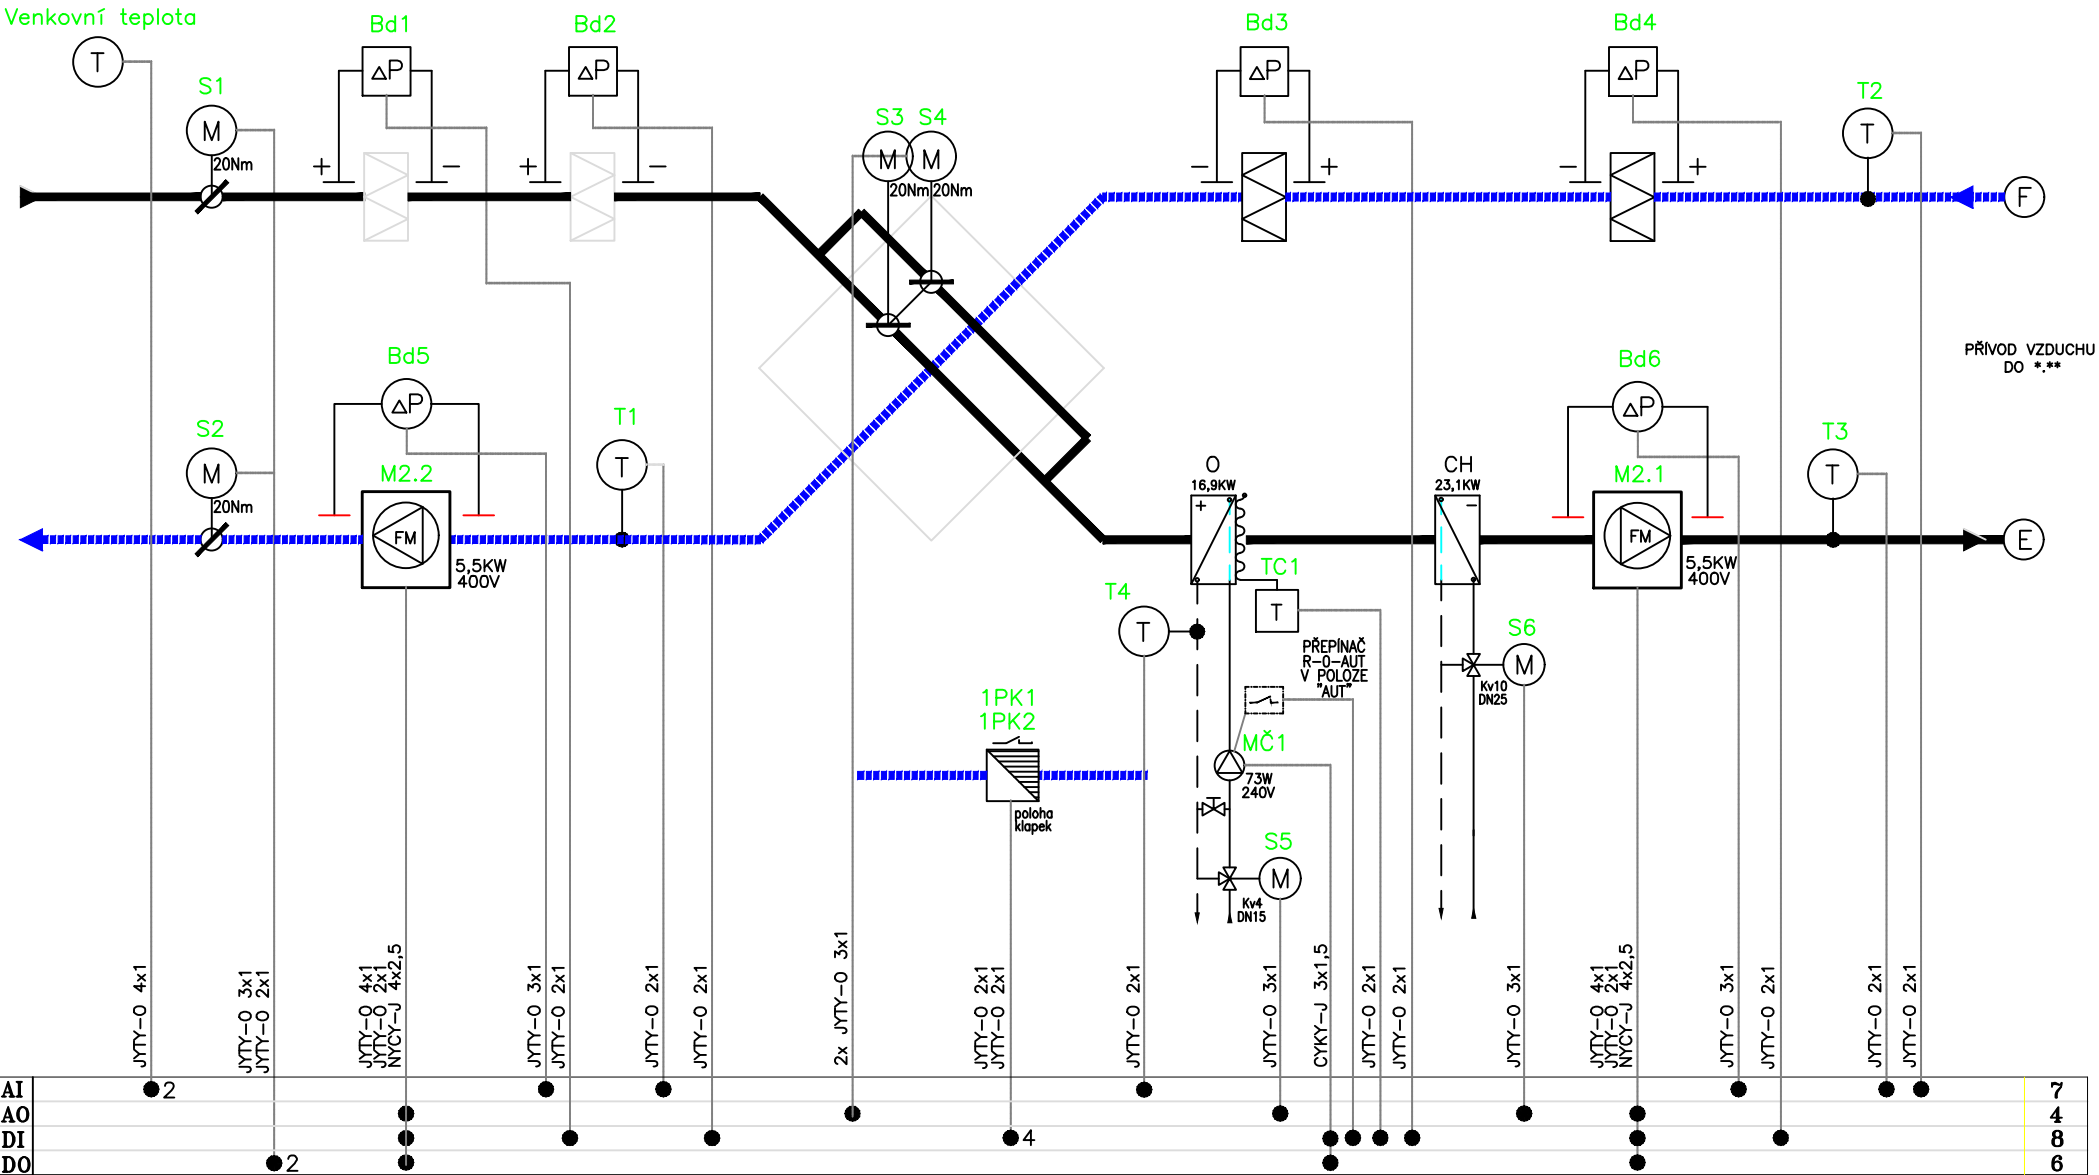

Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Semerád	AKCE	REKONSTRUKCE OBJEKTU - 2. ETAPA	SO/PS	M00 - Měření a regulace	Číslo zakázky	2-0537-00/40	 Projektční a dodavatelská společnost Ječmínkova 7, 628 00 Brno tel. 602 564 661	Rozváděč	DT2.VZT
Vypracoval	Alois Vágner		SO110 - HLAVNÍ BUDOVA	PŘÍLOHA	ROZVADĚČ DT2.VZT	Stupeň	DPS		Část výkresu:	2
Místo stavby	K.ú. Pod Žvahovem - Praha 5					Datum	12/2020		Číslo výkresu:	D.1.2-3.2
Investor	Městská část Praha 5, Nám. 14 Třina 1381/4					Formát	A4			