


VZT zař. č.2.01 a 3.01

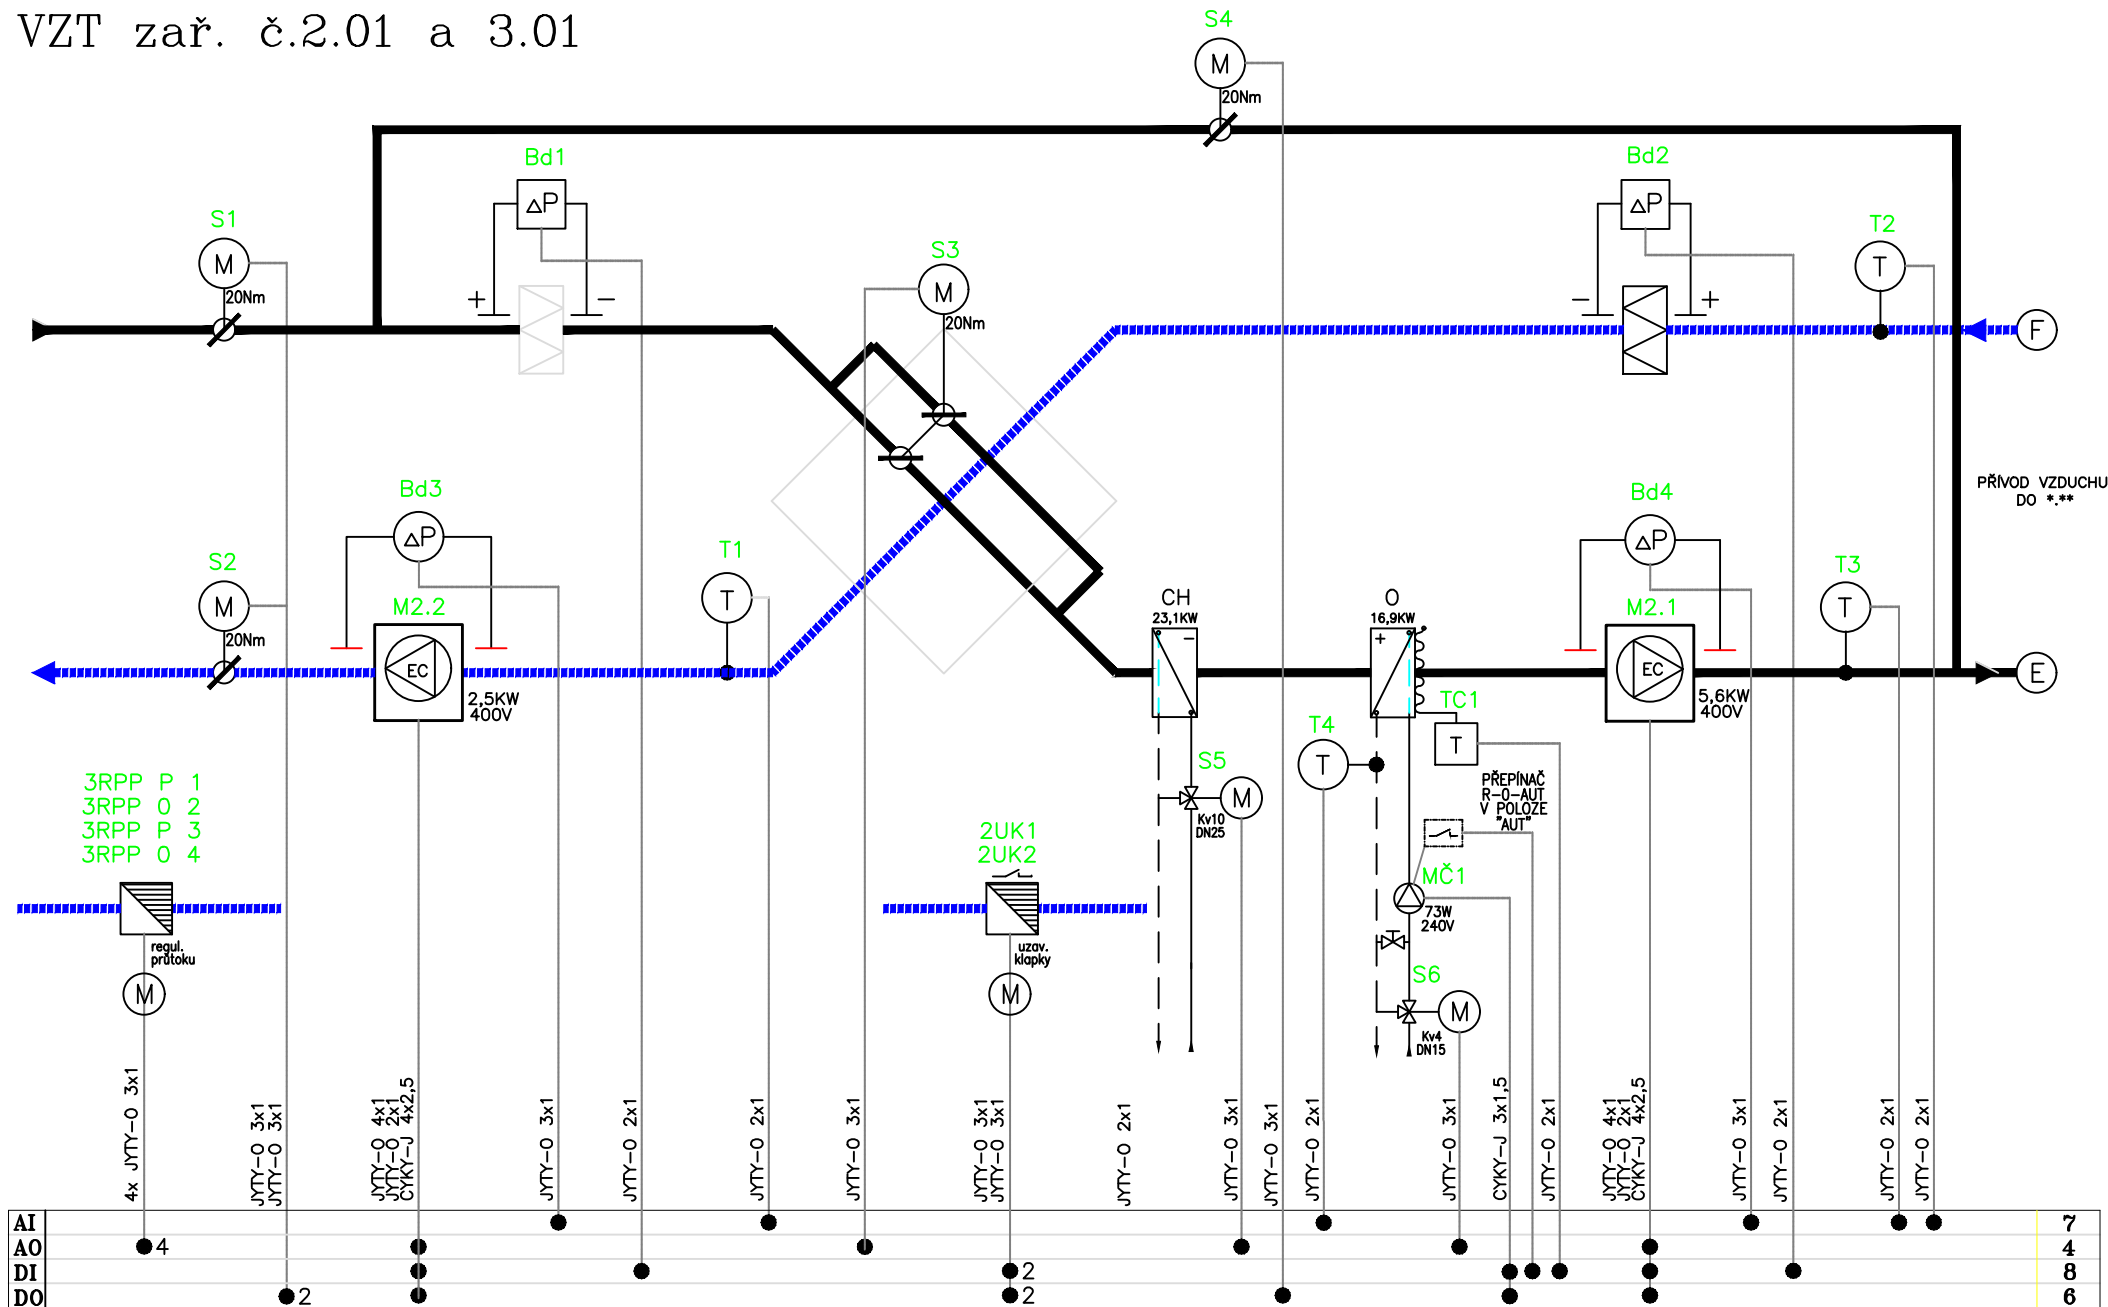

Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Semerád
Vypracoval	Alois Vágner
Místo stavby	K.ú. Pod Žvahovem - Praha 5
Investor	Městská část Praha 5, Nám. 14 Třina 1381/4

AKCE	REKONSTRUKCE OBJEKTU - 2. ETAPA SO110 - HLAVNÍ BUDOVA
------	--

SO/PS	M00 - Měření a regulace
PŘÍLOHA	ROZVADĚČ DT2.VZT

Číslo zakázky	2-0537-00/40
Stupeň	DPS
Datum	12/2020
Formát	A4

EMART PROJEKT	Projekční a dodavatelská společnost Ječmínkova 7, 628 00 Brno tel. 602 564 661
-------------------------	--

Rozváděč	DT2.VZT
Část výkresu:	3
Číslo výkresu:	D.1.2-3.2