


DT2.VZT

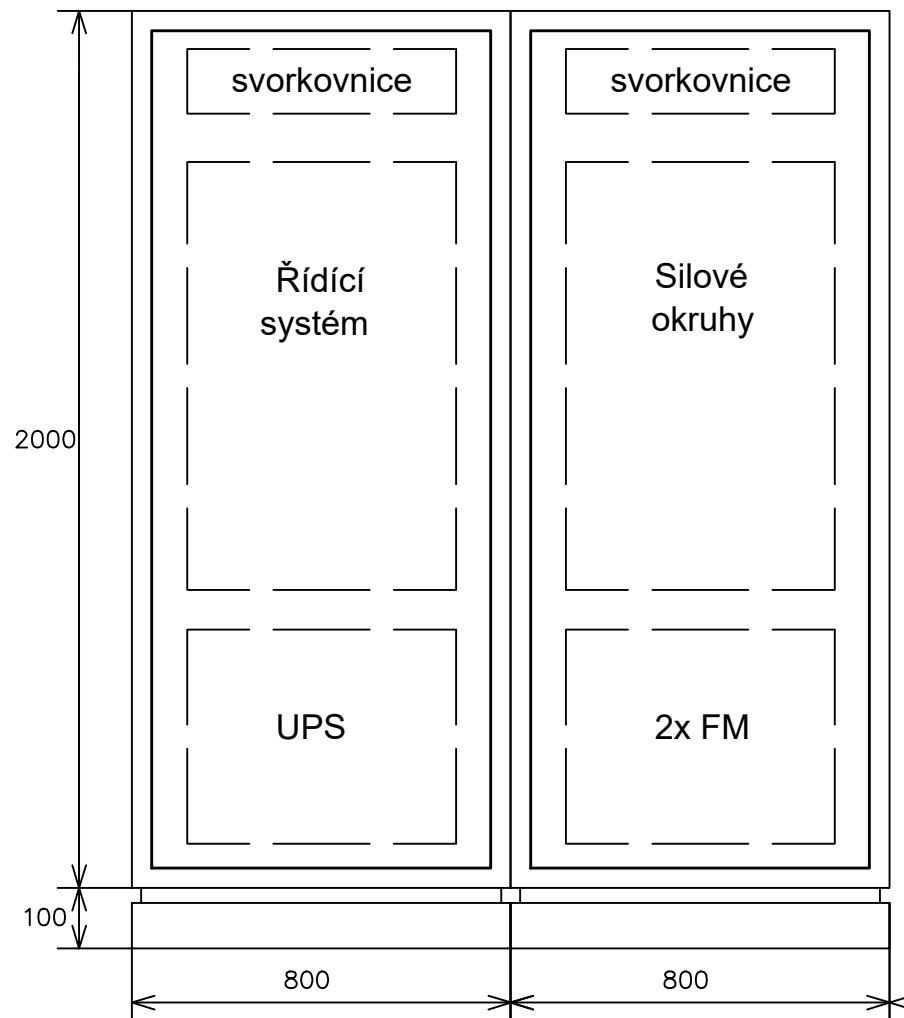

ROZVADĚČ DT2.VZT

Výrobní číslo: -

Typ: skříňový OCP, 2x 2000x800x300 + sokl 100mm, IP56

Přívod: spodem

Odvody: spodem i vrchem

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE,400/230V, 50Hz, TN-C-S

POZNÁMKA: rozvaděče musí být uzamykatelný S POŽÁRNÍ INTEGRITOU

Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Semerád
Vypracoval	Alois Vágner
Místo stavby	K.ú. Pod Žvahovem - Praha 5
Investor	Městská část Praha 5, Nám. 14 října 1381/4

AKCE

REKONSTRUKCE OBJEKTU - 2. ETAPA
SO110 - HLAVNÍ BUDOVA

SO/PS

M00 - Měření a regulace

PŘÍLOHA

ROZVADĚČ DT2.VZT

Číslo zakázky

2-0537-00/40

Stupeň

DPS

Datum

12/2020

Formát

A4



Rozváděč

DT2.VZT

Část výkresu:

1

Číslo výkresu:

D.1.2-3.2