PROSTORY ŘEŠENÉ V DPS – 2. ETAPA

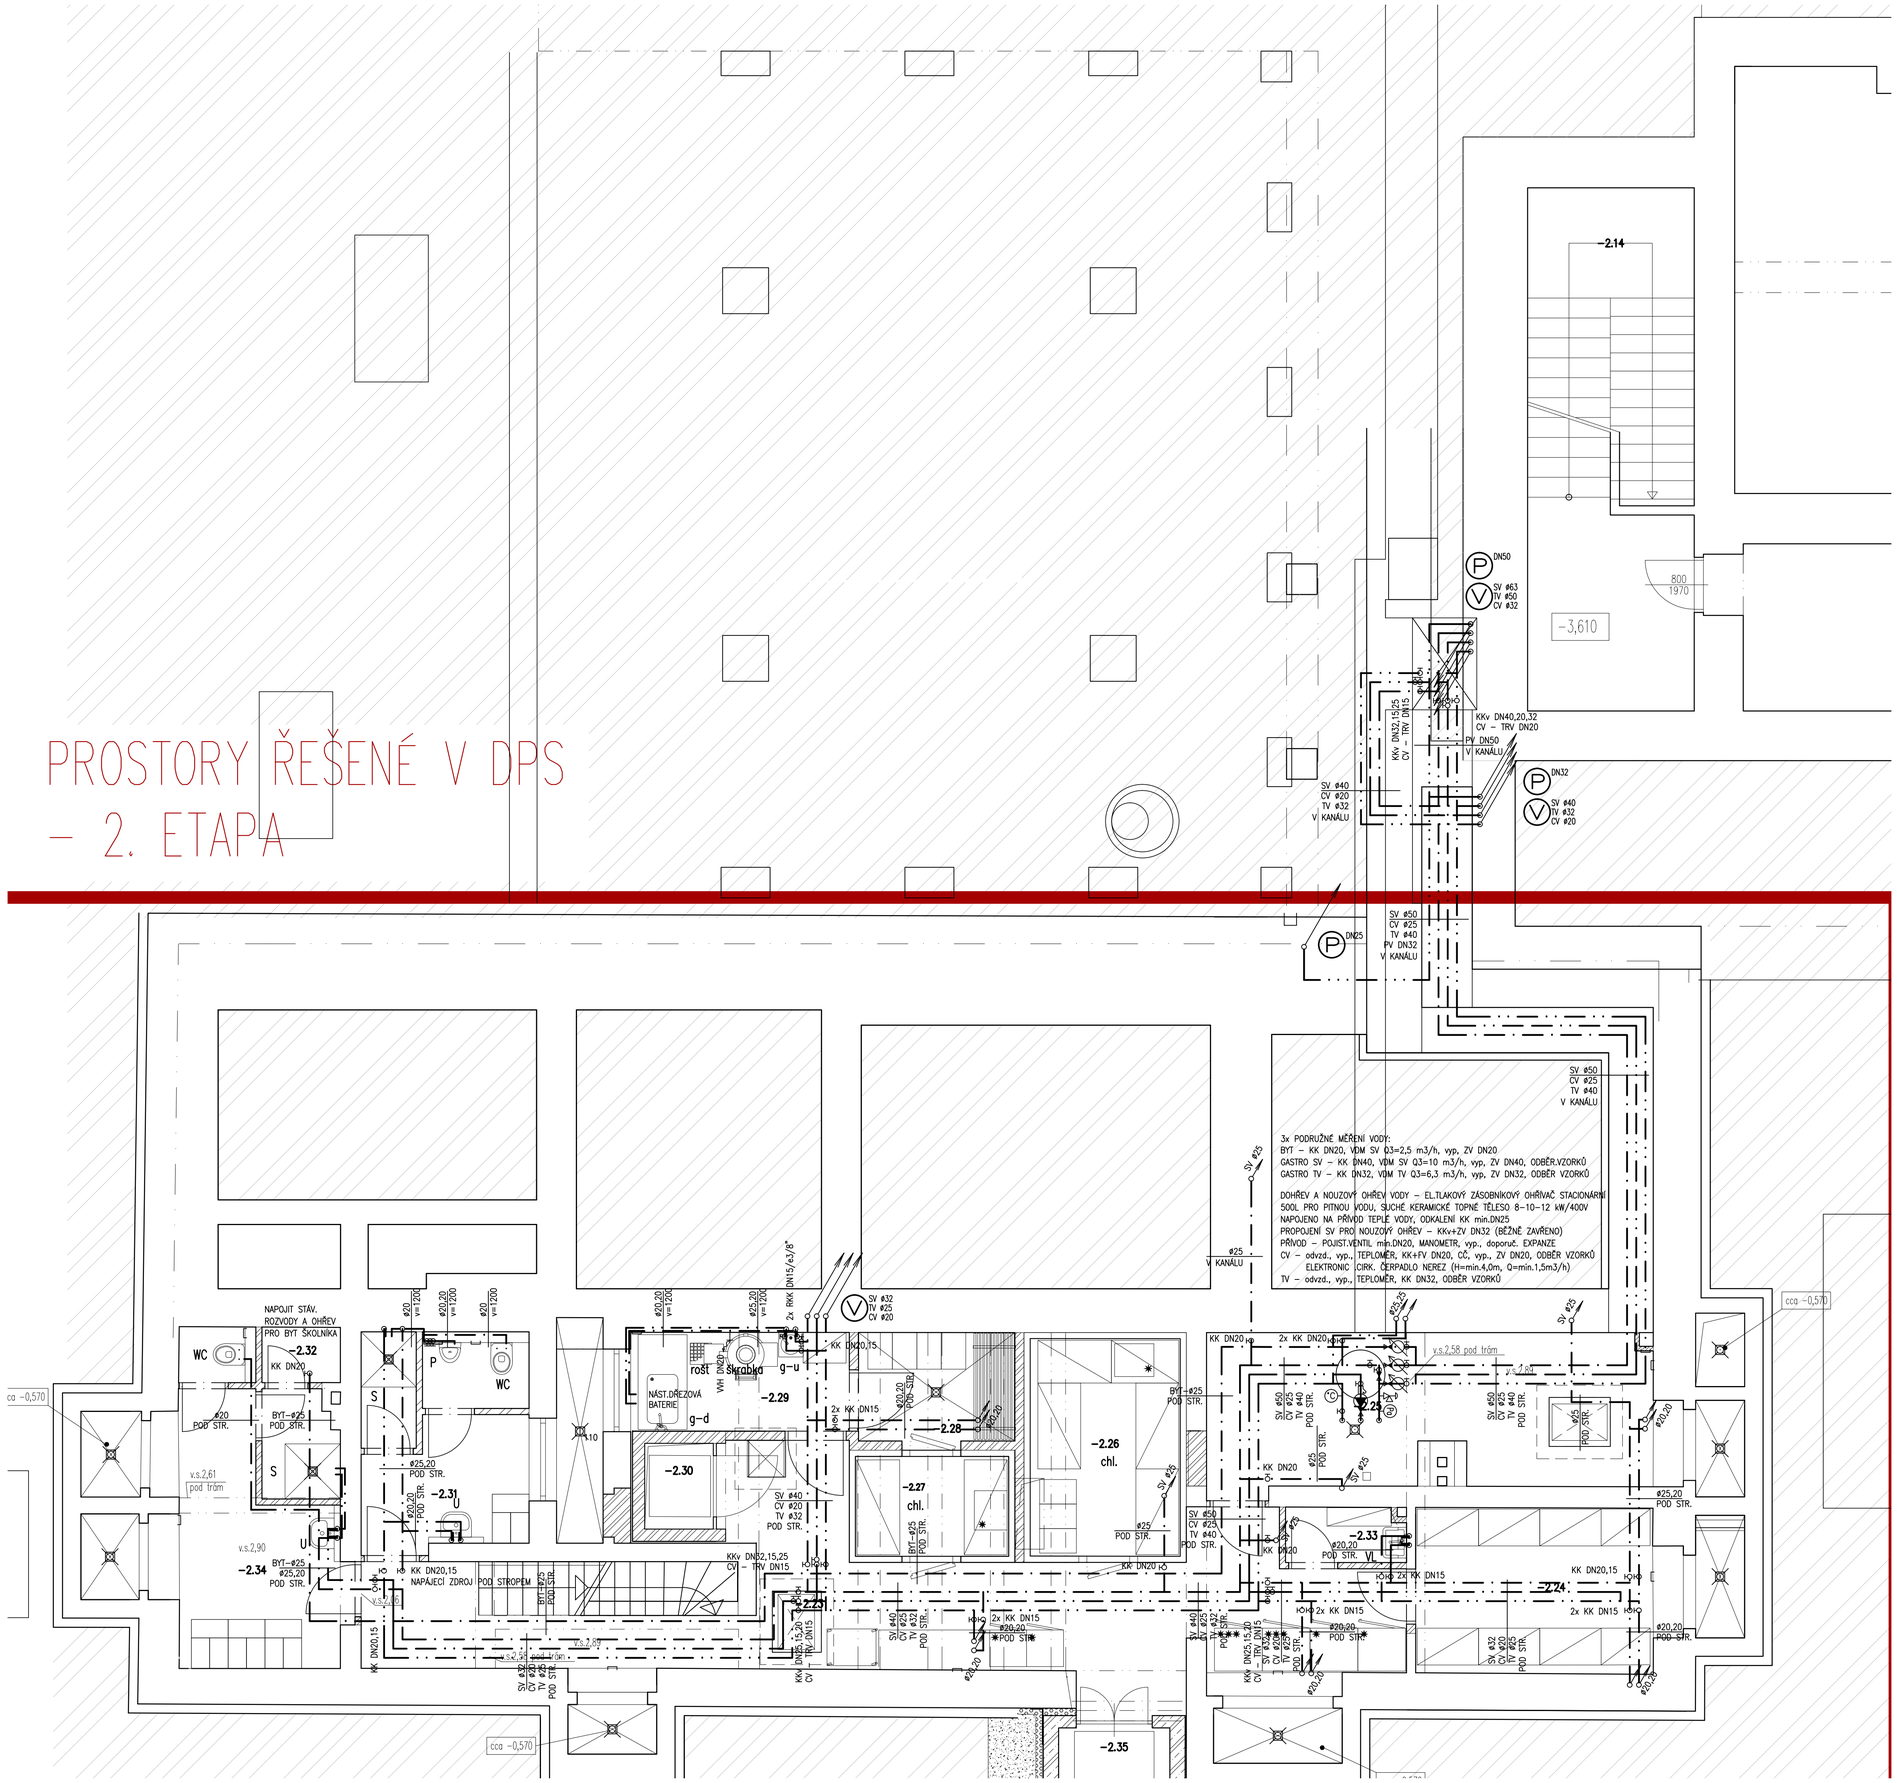
-2.14
-3,610
800
1970
P DN50
V SV ø63
TV ø50
CV ø32
KKv DN40,20,32
CV – TRV DN20
PV DN50
V KANÁLU
KKv DN32,15/25
CV – TRV DN15
P DN32
V SV ø40
TV ø32
CV ø20
SV ø40
CV ø20
TV ø32
V KANÁLU
P DN25
SV ø50
CV ø25
TV ø40
PV DN32
V KANÁLU
SV ø50
CV ø25
TV ø40
V KANÁLU
3x PODRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY:
BYT – KK DN20, VDM SV Q3=2,5 m3/h, vyp, ZV DN20
GASTRO SV – KK DN40, VDM SV Q3=10 m3/h, vyp, ZV DN40, ODBĚR.VZORKŮ
GASTRO TV – KK DN32, VDM TV Q3=6,3 m3/h, vyp, ZV DN32, ODBĚR VZORKŮ
DOHŘEV A NOUZOVÝ OHŘEV VODY – EL.TLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ STACIONÁRNÍ
500L PRO PITNOU VODU, SUCHÉ KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO 8–10–12 kW/400V
NAPOJENO NA PŘÍVOD TEPLÉ VODY, ODKALENÍ KK min.DN25
PROPOJENÍ SV PRO NOUZOVÝ OHŘEV – KKv+ZV DN32 (BĚŽNĚ ZAVŘENO)
PŘÍVOD – POJIST.VENTIL min.DN20, MANOMETR, vyp., doporuč. EXPANZE
CV – odvzd., vyp., TEPLOMĚR, KK+FV DN20, CČ, vyp., ZV DN20, ODBĚR VZORKŮ
ELEKTRONIC CIRK. ČERPADLO NEREZ (H=min.4,0m, Q=min.1,5m3/h)
TV – odvzd., vyp., TEPLOMĚR, KK DN32, ODBĚR VZORKŮ
V KANÁLU
SV ø25
SV ø32
TV ø25
CV ø20
2x RKK DN15/a3/8"
NAPOJIT STÁV. ROZVODY A OHŘEV PRO BYT ŠKOLNÍKA
WC
-2.32
KK DN20
ø20
POD STR.
BYT–ø25
POD STR.
S
P
WC
-2.31
ø25,20
POD STR.
U
-2.34
ø25,20
POD STR.
v.s.2,61
pod trám
v.s.2,90
v.s.2,60
KK DN20,15
NAPÁJECÍ ZDROJ POD STROPEM
KK DN20,15
-2.30
rošt
ø20,20
v=h 1200
VH DN20
NÁST.DŘEZOVÁ BATERIE
g–u
g–d
Skříňka
-2.29
2x KK DN15
-2.28
-2.27
chl.
-2.26
chl.
-2.29
-2.35
SV ø40
CV ø20
TV ø32
POD STR.
KKv DN32,15,25
CV – TRV DN15
2x KK DN15
ø20,20
POD STR.
KK DN20,15
KK DN20
2x KK DN20,15
v.s.2,58 pod trám
v.s.2,61
pod trám
SV ø50
CV ø25
TV ø40
POD STR.
ø25
POD STR.
-2.33
-2.24
2x KK DN15
ø25,20
POD STR.
ø20,20
POD STR.
SV ø32
TV ø25
CV ø20
POD STR.
ø20,20
ø25,20
ø20,20
ø20,20
ø20