

-1RMK1

ROZVADĚČ -1RMK1

Výrobní číslo: -


Typ: skříňový OCP, 2x 800x2000x300, IP56 + sokl 100mm


Přívod: spodem

Odvody: spodem i vrchem

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE,400/230V, 50Hz, TN-C-S/TN-S

POZNÁMKA: rozvaděče musí být uzamykatelný

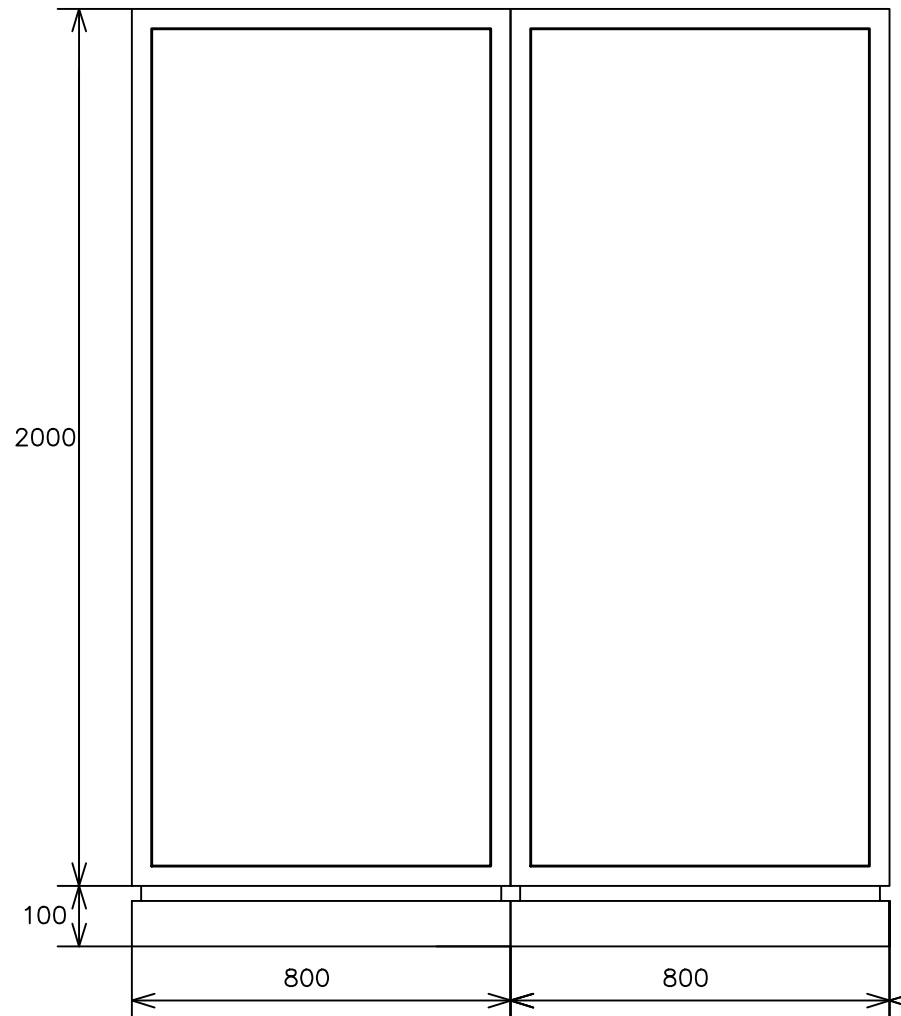

Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Semerád	AKCE	ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, Rekonstrukce objektu - 2 ETAPA	SO/PS J00 - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky PŘÍLOHA	Číslo zakázky	2-0537-00/40	 Projekční a dodavatelská společnost Ječmínkova 7, 628 00 Brno tel. 602 564 661	Rozváděč	-1RMK1
Vypracoval	Alois Vágner				Stupeň	DPS		Část výkresu:	1
Místo stavby	Pod Žvahovem 463, Praha 5				Datum	12/2020		Číslo výkresu:	D.1.2_3.3
Investor	MČ Praha 5				Formát	A4			