



ROZVADĚČ -2RMS1

Výrobní číslo:
Typ: nástěnný 96modulů, 532x752x155 (SxVxH), IP30
Přívod: spodem
Odvody: spodem i vrchem
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE,400/230V, 50Hz, TN-C-S/TN-S

-2RMS1

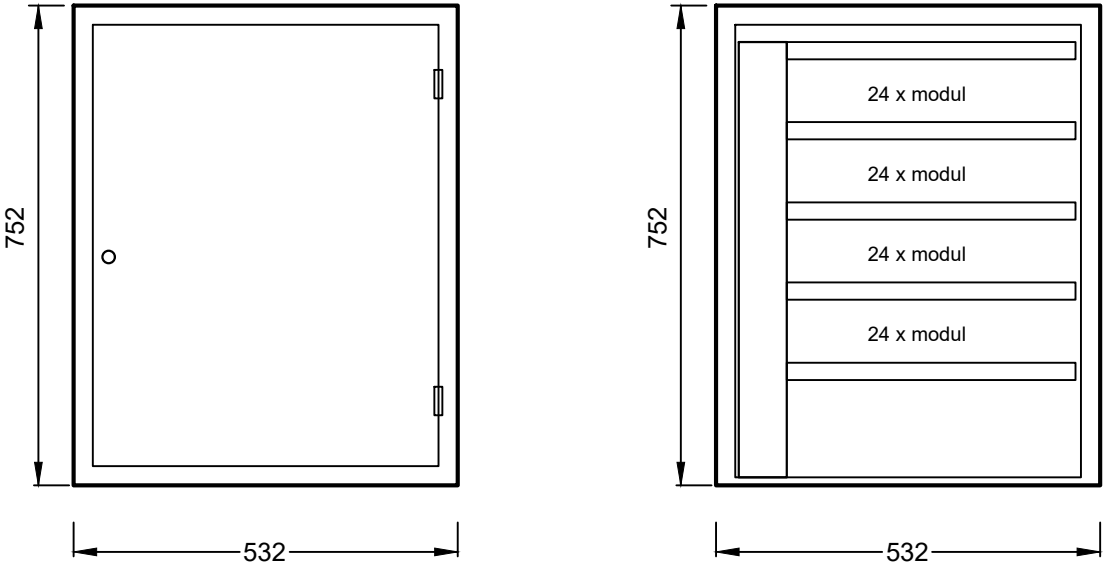

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------|---|--|---------------|--------------|---|----------------|-----------|
| Zodpovědný projektant | Ing. Miroslav Semerád | AKCE | ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, Rekonstrukce objektu - 2 ETAPA | SO/PS J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky PŘÍLOHA | Číslo zakázky | 2-0537-00/40 |  Projekční a dodavatelská společnost Ječmínkova 7, 628 00 Brno tel. 602 564 661 | Rozváděč | -2RMS1 |
| Vypracoval | Alois Vágner | | | | Stupeň | DPS | | Část výkresu: | 1 |
| Místo stavby | Pod Žvahovem 463, Praha 5 | | | | Datum | 12/2020 | | Číslo výkresu: | D.1.2_3.4 |
| Investor | MČ Praha 5 | | | | Formát | A4 | | | |