Část nové mřížové jímací soustavy

EL.OHŘEV POTRUBÍ min. 10 W/m

3.12 2x kulisa

3.13

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA v.834mm m=60kg

3.01

3.02

PŘÍSTAVBA

ŘÍDÍCÍ BOX KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

spád 4% ?

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA v.555mm m=340kg

NOVÉ ZATEPLENÍ A NOVÁ STŘEŠNÍ ASFALT. KRYTINA STÁV. STŘECHY

STÁV. ZATEPLENÁ STŘECHA

Žlab 100x100 na vhodných podpěrách zajistit mezeru od střechy min 10cm

Prostup na střechu otvor o průměru 160mm, nahoře zakončení fajfkou proti zatékání

Žlab 100x50 na vhodných podpěrách zajistit mezeru od střechy min 10cm

EL.OHŘEV POTRUBÍ min. 10 W/m

2.12 3x kulisa

2.14

2.01

2.02

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA v.1380mm m=110kg

EL.OHŘEV POTRUBÍ min. 10 W/m

ŘÍDÍCÍ BOX KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

spád 4% ?

Rozvaděče v 1PP

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA v.990mm m=550kg

NOVÉ ZATEPLENÍ A NOVÁ STŘEŠNÍ ASFALT. KRYTINA STÁV. STŘECHY

STÁV. ZATEPLENÁ STŘECHA S NOVOU POVLAK. ASFALT. KRYTINOU

2.12 3x kulisa

2.13 3x kulisa

7x jímač trojnožka, v=4m

5.06

1.07

STÁV. STŘECHA

3,0%

ELOHŘ. VTOK max.30W/230V SAMOREGULAČNÍ 0,9m KABELU POD STROP VLASTNÍ TERMOSTAT

Stávající mřížová jímací soustava

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA v.1340mm m=4850kg

Žlab 100x100 na vhodných podpěrách zajistit mezeru od střechy min 10cm

Prostup na střechu otvor o průměru 160mm, nahoře zakončení fajfkou proti zatékání

1.25 5x kulisa

1.26 5x kulisa

1.27

1.01

1.02

1.28

EL.OHŘEV POTRUBÍ min. 10 W/m

KOMÍN

SVĚTLÍK

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA v.1986mm m=560kg

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA v.545mm m=35kg

9.07

10.01

1.06

1.05

Jímač - trojnožka vysoký 4m

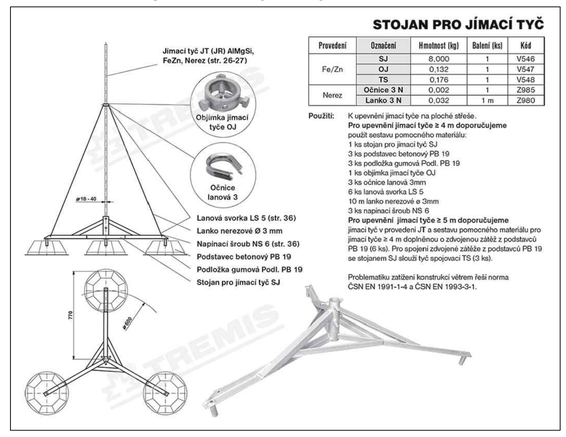

Foto stávající střechy

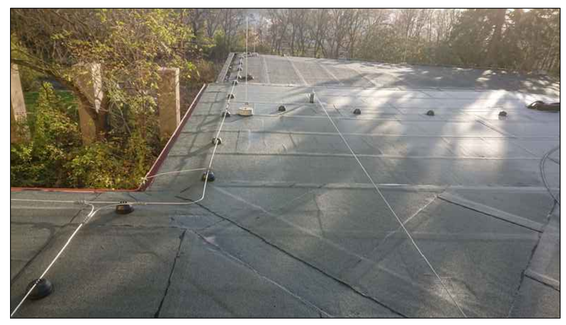

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4 PRAHA 5, PSČ 150 22
VPÚ DECO PRAHA a.s.	
ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0537–00/40
HIP	Ing. Ladislav Řídký

.		
.		
.		
ZMĚNA		DATUM

JTSK ± 0,000 = 224,67 m n.m. Bpv

EMART plus, s.r.o
Jeřmínkova 2925/7, 628 00 Brno

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	
Alois Vágner	Alois Vágner	Ing. Miroslav Semerád	

EMART Projekční a dodavatelská společnost Jeřmínkova 7, 628 00 Brno tel. 602 564 661

AKCE
ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu – 2. ETAPA, 1PP a 2PP
SO 110 – Hlavní budova
M00 – Měření a regulace

ČÍSLO ZAKÁZKY	zak.ext.
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	03/2021
POČET FORMÁTŮ	– A4

OBSAH PŘÍLOHY
PŮDORYS 1NP

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D.1.4	4.3	

KÓD ZSK_DPS_D_101_ESI_P01

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VYKRES, Č. JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU PROJEKTANTA