NAPOJOVANÉ VZD OHŘÍVAČE:

POZ.	TYP	URČENÍ	kW	ČERPADLO	#D	#D1	POSUVKY	dávkyTÚ	kW max.	OT	PRCV typ (orientační nastavení)	VV typ (orientační nastavení)
V1	VZD JEDNOTKA	větrání gastroprovozu	47,5	typ MAGNA 3	XXX	XXX	1,99	+	XXX	XXX	XXX	XXX
V2	VZD JEDNOTKA	větrání šatny a výdeje JSM	11,5	typ MAGNA 3	XXX	XXX	1,99	+	XXX	XXX	XXX	XXX
V3	VZD JEDNOTKA	větrání spol. místností (druhou)	4,2	typ MAGNA 3	XXX	XXX	1,99	+	XXX	XXX	XXX	XXX
V4	VZD JEDNOTKA	větrání aktuál. 3,99 + 2,99	3,0	typ MAGNA 3	XXX	XXX	2,99	+	XXX	XXX	XXX	XXX
			65,0									

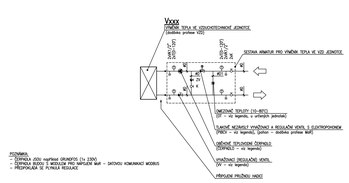
Vxxx
STAVEBNÍ TEPLA VE VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTCE
(označení prvního VZD)
SESTAVA ARMATUR PRO VYMĚNU TEPLA VE VZD JEDNOTCE
M
M
M