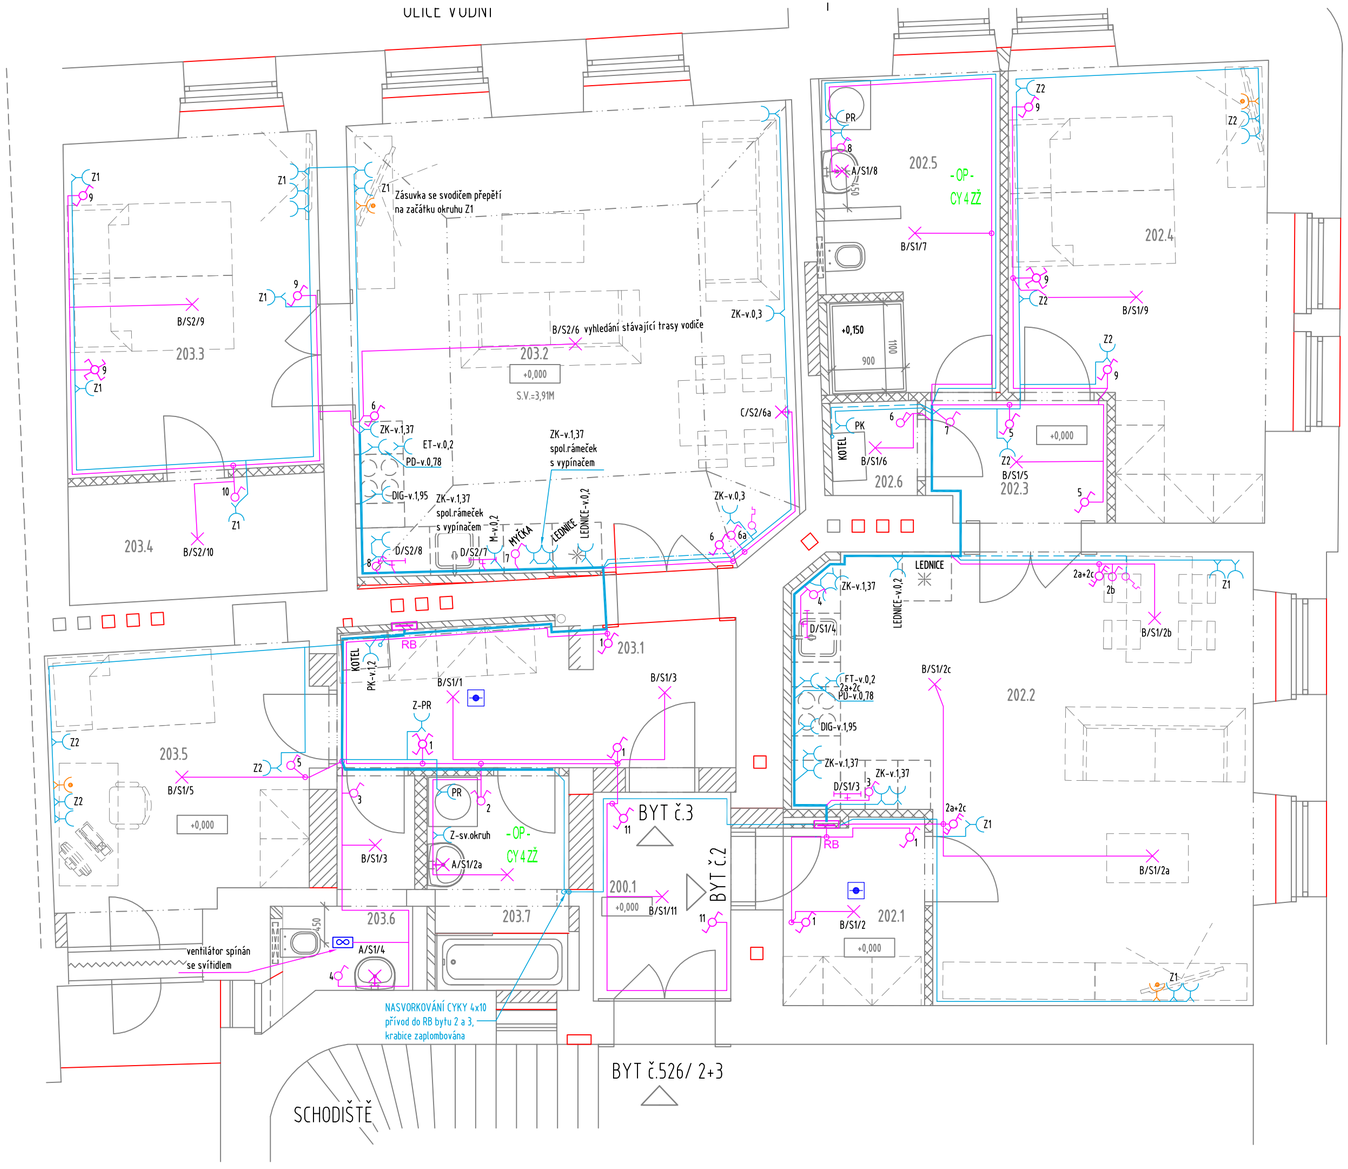

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI
200.1	VSTUPNÍ CHODBA
BYTOVÁ JEDNOTKA Č.2	
202.1	PŘEDSÍŇ
202.2	OBÝVACÍ POKOJ+KK
202.3	CHODBA
202.4	POKOJ
202.5	KOUPELNA
202.6	KOMORA
BYTOVÁ JEDNOTKA Č.3	
203.1	PŘEDSÍŇ
203.2	OBÝVACÍ POKOJ+KK
203.3	POKOJ
203.4	ŠATNA
203.5	POKOJ
203.6	WC
203.7	KOUPELNA

LEGENDA

- ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x1,5 UL. POD OMÍTKOU
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 5
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 6
- B-STROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTIDLA vč. DODÁVKY SVÍTIDLA
- A-VÝVOD NA STĚNU PRO PŘIPOJENÍ SVÍTIDLA vč. DODÁVKY SVÍTIDLA
- D-SVÍTIDLO BEZ VYPÍNAČE - POD HORNÍMA SKŘÍŇKAMA KUCH.LINKY - LED 10W
- C-STROPNÍ SVÍTIDLO, IP44 tř.II
- ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x2,5 mm² UL. POD OMÍTKOU
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A, IP20
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A se svodičem přepětí tř.D
- VENTILÁTOR - DODÁVKA VZT, OVLÁDANÝ TL.PŘED KOUPELNOU A NA WC
- AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE
- POKOJOVÝ TERMOSTAT

Elektroinstalace dle ČSN 33 2130
Pospojování dle ČSN 33 2000-7-701

Rozvodná soustava : 3NPE Ac 50Hz 400/230V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální

POZNÁMKA

1. JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ
2. POLOHA KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ JE ZAKRESLENA SCHEMATICKY
3. ČÁST POTRUBÍ BUDE ZASEKÁNA DO ZDIVA, POKUD BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE PŘÍČKY JSOU Z DĚROVANÝCH CIHEL NUTNO DRÁŽKU VYOMÍTNOUT (ZAPLNIT DÍRY)
4. V PRŮBĚHU MONTÁŽE KOORDINOVAT ROZVODY PLYNU S OSTATNÍMI ROZVODY.

č.autorizace: AE 551/2020

AKCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.526/2 a 3 (2/2 a 3/3)
Zborovská 526/44, Praha 5 – Smíchov

P H A

INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	01/2021
ODP. PROJEKTANT	Eliška Hezinová	FORMÁT	3xA4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01
VYPRACOVAL	Eliška Hezinová	D.1.4e EL.SILNOPROUD	
VÝKRES	PŮDORYS 2.NP – SILNOPROUD	Č.V./Č.REV.	02/0

Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8, tel.:284 681 547, www.p-h-a.cz