


# DETAIL ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V ZEMI POD OBJEKTEM

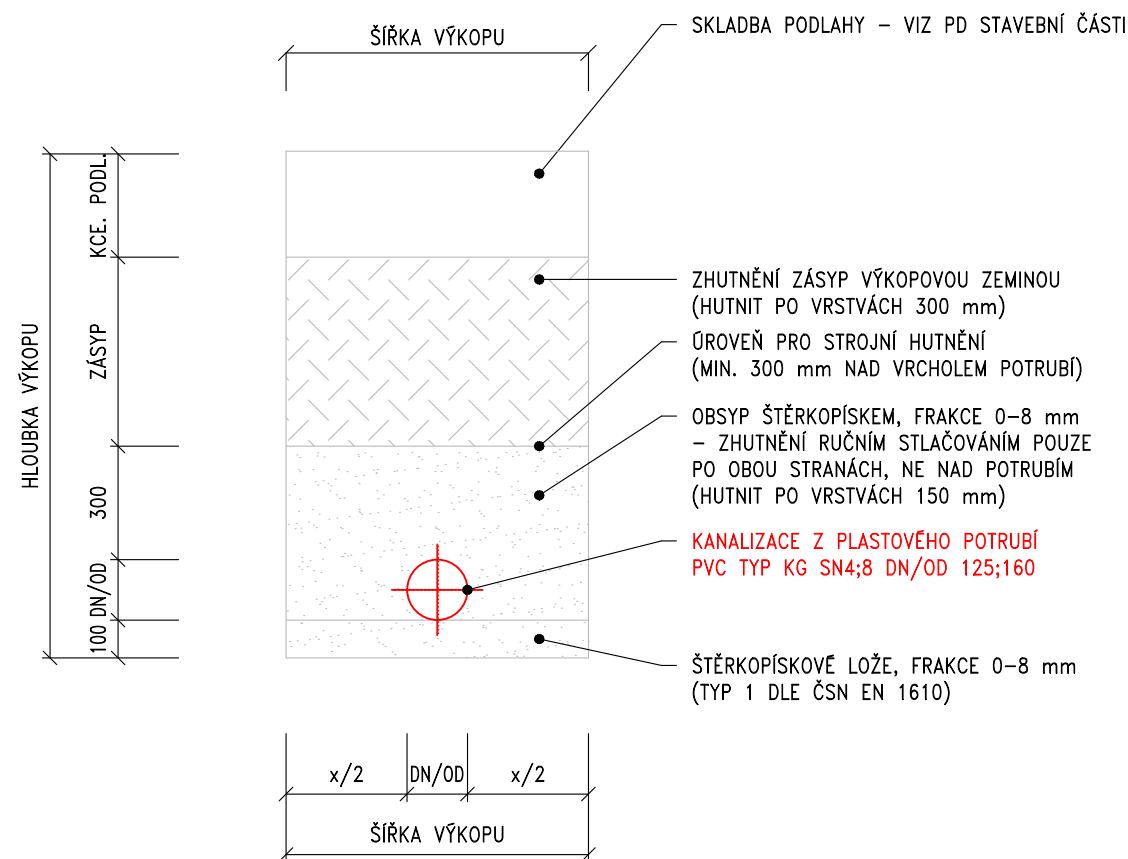

## POZNÁMKA:

ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610. SMĚRODATNÁ JE VĚTŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH HODNOT.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA PRŮMĚRU POTRUBÍ:

DN/OD	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU (DN/OD + x) m		
	VÝKOP S PAŽENÍM	VÝKOP BEZ PAŽENÍ	
		> 60°	≤ 60°
< 225	DN/OD + 0,40	DN/OD + 0,40	
> 225 – ≤ 350	DN/OD + 0,50	DN/OD + 0,50	DN/OD + 0,40
DALŠÍ DIMENZE DLE ČSN EN 1610			

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU:

HLOUBKA RÝHY (m)	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA (m)
< 1,00	NENÍ STANOVENA
≥ 1,00 – ≤ 1,75	0,80
> 1,75 – ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 m, V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 m A V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH OD HLOUBKY 0,7 m. PŘI PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA O 0,1 m NA KAŽDOU STRANU. NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.

PROVEDENÍ VÝKOPU A ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE ČSN EN 1610. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 (ZVLÁŠTĚ PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI) A KRYTÍ POTRUBÍ, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

±0,000 = výškový systém místní

akce:	<b>OPRAVA SAUNY</b> <b>MŠ Nám. 14. října 2994/9a</b> Praha 5 - Smíchov
číslo akce:	2019_A2
kat. území:	KÚ Smíchov
objednatel:	Městská část Praha 5 - odbor školství náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 000 63 631, DIČ: CZ 000 63 631
autor a zodpovědný projektant:	Atelier VJH s.r.o. Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159 776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz
šéf projektant:	Ing. arch. Miloš Hlaváček
zpracovatel části:	Atelier VJH s.r.o. Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159 776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz
projektant:	Ing. arch. Matyáš Hron Ing. arch. Michaela Tůmová
schema:	
stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum:	12/2019
část:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
výkres:	<b>SAUNA - uložení potrubí</b>
měřítko:	1:50
č. paré:	
č. výkresu:	05